

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Distribuce III s.r.o., IČO 07237995
Rok: 2024

Napěťová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	1 177	131	0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	84,453	308,717	0,000
Délka kabelových vedení [km]	18,238	51,781	0,000
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,925	0,000

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad	Počet vyplacen. náhrad	Teoretická výše náhrad
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	26	2	8	0	0	0
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	29	0	0	0	0	0
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	0
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	83	0	0	0	0	0
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0	0	0	0
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny		Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
		NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
		SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
		[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná		0,33	0,41	0,00	22,01	51,61	0,00	66,29	127,43	0,00
	z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,32	0,37	0,00	18,35	40,25	0,00	57,53	107,63	0,00
	z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho ostatní neplánovaná	0,01	0,03	0,00	3,66	11,36	0,00	281,31	366,42	0,00
Plánovaná		0,35	0,39	0,00	110,52	175,99	0,00	314,88	452,42	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele		0,68	0,79	0,00	132,53	227,60	0,00	194,04	286,65	0,00
Celkem - Systémové ukazatele		0,69			142,05			204,63		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Distribuce III s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 24. 03. 2022. Společnost UCED Distribuce III s.r.o. pokračuje v licencované činnosti společnosti Českomoravská distribuce s.r.o., IČO 246 69 504, č. licence 121221508, která zanikla sloučením do společnosti UCED Distribuce III s.r.o. na základě projektu přeměny účinného k datu 1.12.2021.

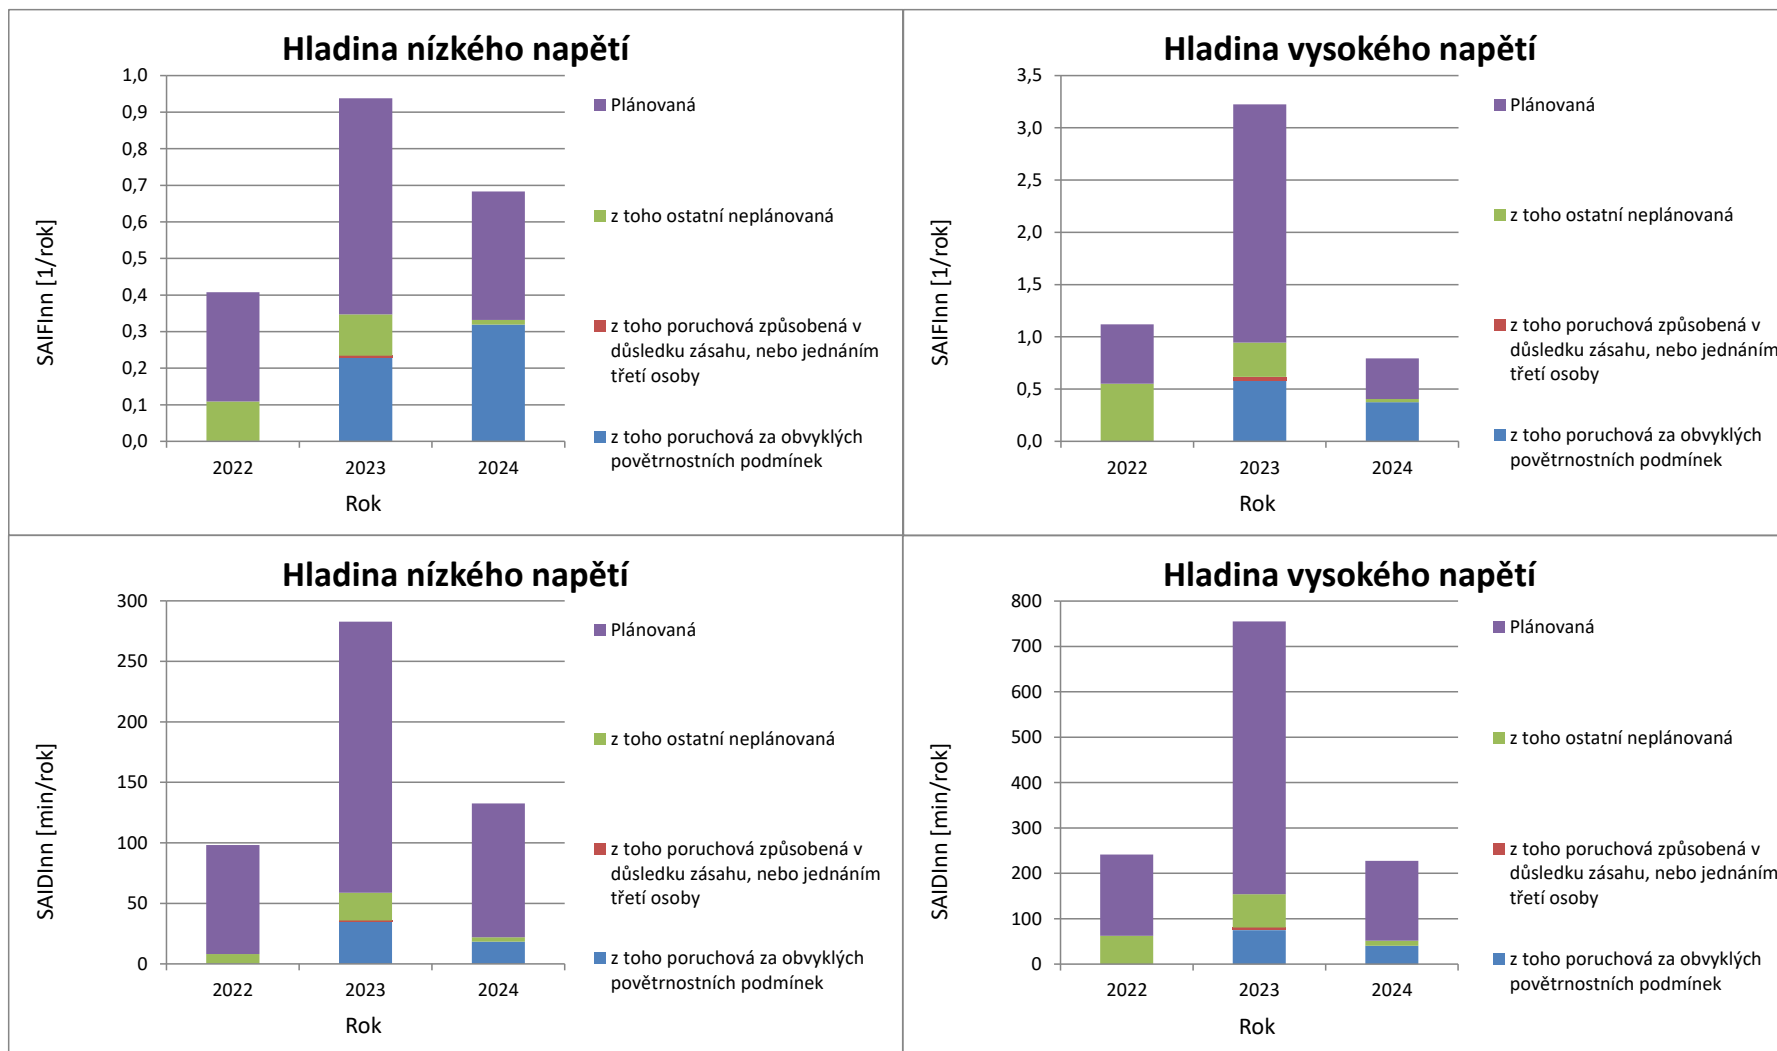

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Distributor UCED Distribuce III s.r.o. nemá zákazníky na hladině velmi vysokého napětí, tedy není vyhotoveno grafické znázornění ukazatelů SAIFI a SAIDI na dané hladině.