

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Kopřivnice s.r.o., IČO 08531706

Rok: 2024

Napěťová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	49	18	0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	4,556	103,038	0,000
Délka kabelových vedení [km]	0,030	17,200	0,000
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,000	0,000

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	3	0	0	0	0	0
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	37	0	0	0	0	0
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	0
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	20	0	0	0	0	0
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	Výměny měřícího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0	0	0	0
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny		Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
		NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
		SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
		[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná		2,88	3,00	0,00	6,71	7,00	0,00	2,33	2,33	0,00
	z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	1,92	2,00	0,00	5,76	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho ostatní neplánovaná	0,96	1,00	0,00	0,96	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Plánovaná		1,84	3,39	0,00	904,57	1 516,83	0,00	492,42	447,58	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele		4,71	6,39	0,00	911,29	1 523,83	0,00	193,31	238,51	0,00
Celkem - Systémové ukazatele		5,16			1 075,85			208,33		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Kopřivnice s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 1.1.2020.

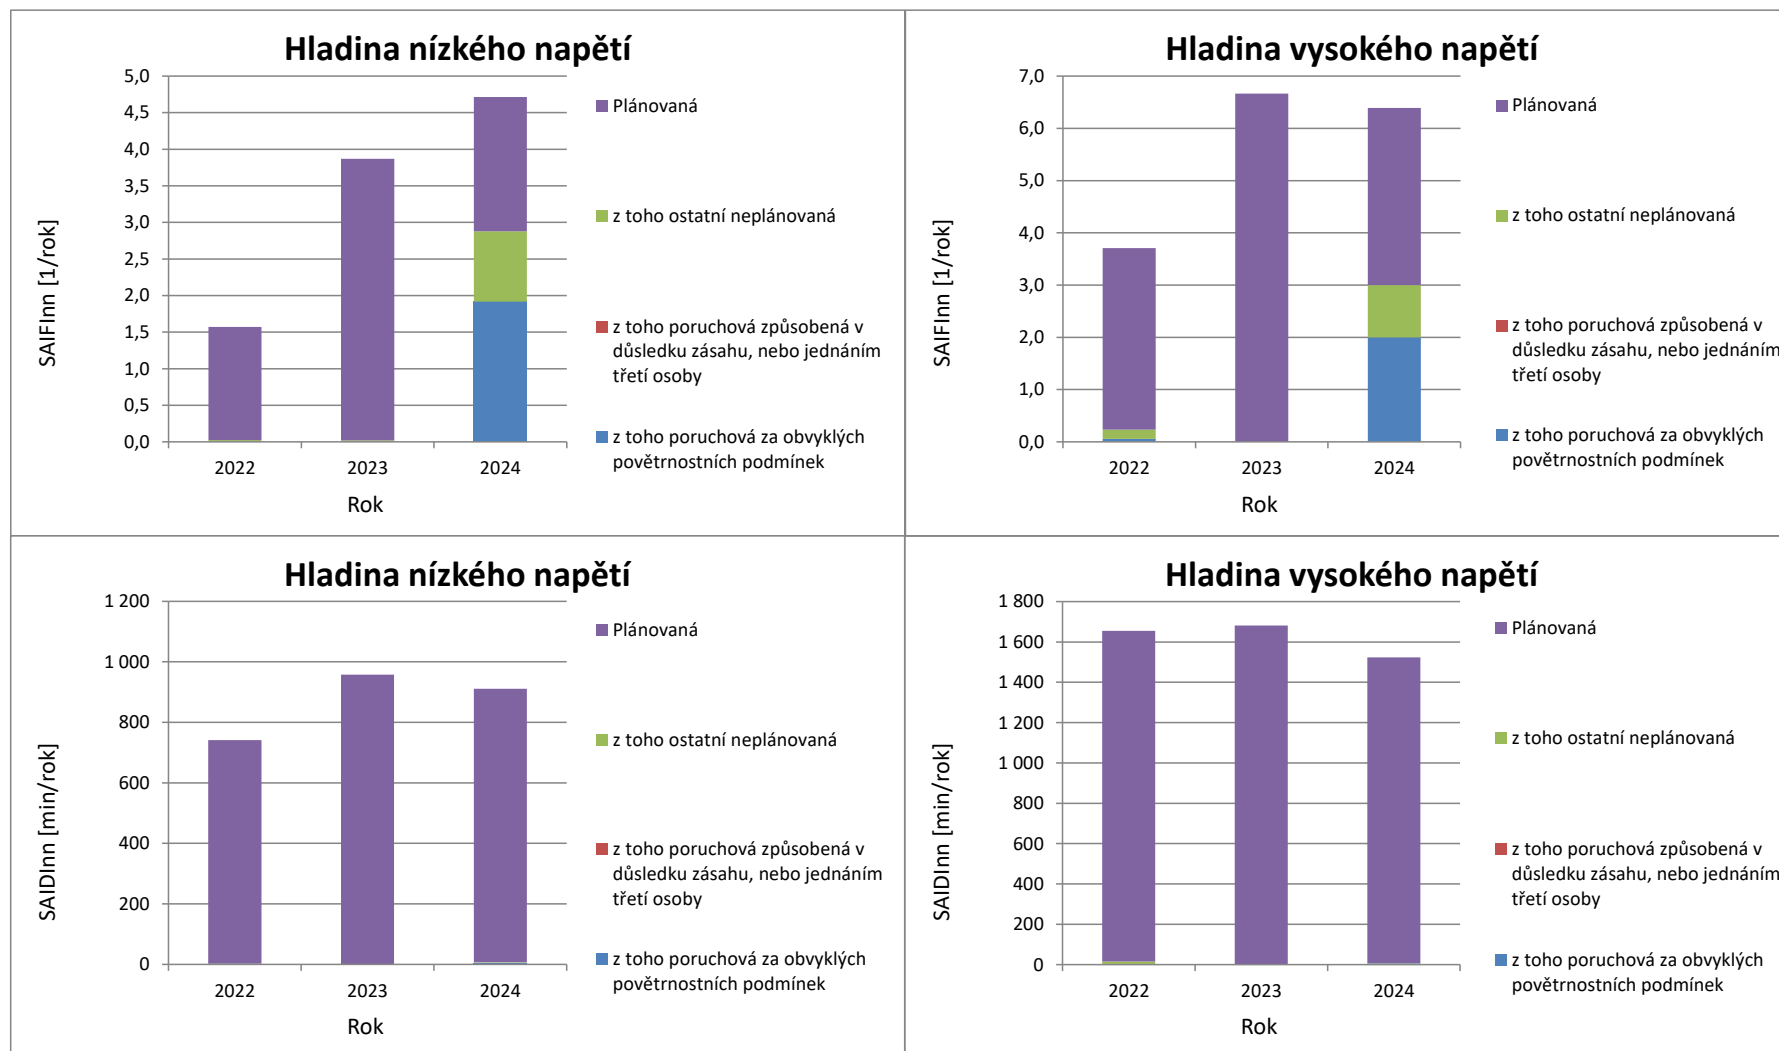

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Distributor UCED Kopřivnice s.r.o. nemá zákazníky na hladině velmi vysokého napětí, tedy není vyhotoveno grafické znázornění ukazatelů SAIFI a SAIDI na dané hladině.