

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Přerov s.r.o., IČO 08670714

Rok: 2024

Napětová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	45	8	1
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	4,678	7,016	54,891
Délka kabelových vedení [km]	8,126	8,667	0,000
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,000	1,250

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad	Počet vyplacen. náhrad	Teoretická výše náhrad
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	7	0	0	0	0	0
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	6	0	0	0	0	0
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	0
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	15	0	0	0	0	0
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	Výměny měřícího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0	0	0	0
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	2 400


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny		Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
		NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
		SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
		[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná		2,11	1,88	2,00	48,38	43,88	46,00	22,92	23,40	0,00
	z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	2,11	1,88	2,00	48,38	43,88	46,00	22,92	23,40	0,00
	z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho ostatní neplánovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plánovaná		0,62	0,38	0,00	261,89	180,63	0,00	421,04	481,67	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele		2,73	2,25	0,00	310,27	224,50	46,00	113,53	99,78	0,00
Celkem - Systémové ukazatele		2,65			292,67			110,52		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Přerov s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 22. 09. 2020. Společnost UCED Přerov s.r.o. pokračuje v licencované činnosti společnosti PSP Technické služby a.s., IČO 476 77 937, č. licence 120101641, která zanikla sloučením do společnosti UCED Přerov s.r.o. na základě projektu přeměny účinného k datu 1.5.2020.

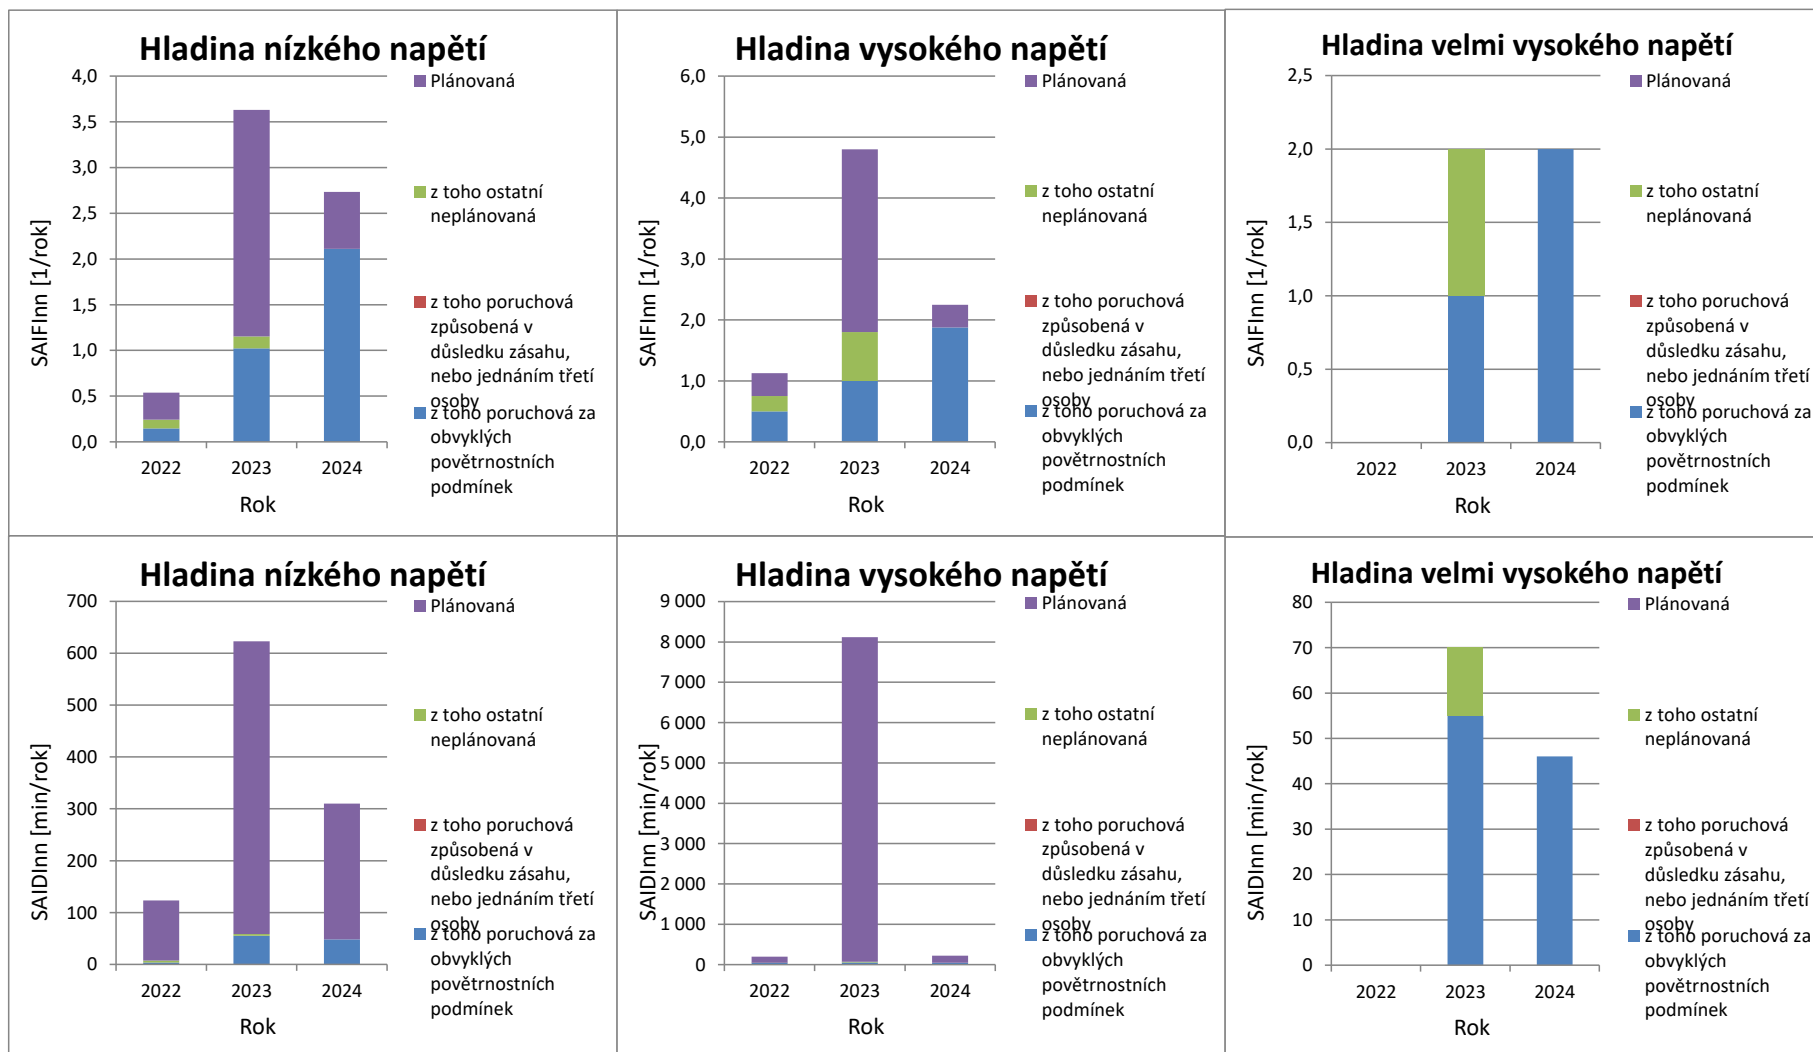

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Distributor UCED Přerov s.r.o. má zákazníka na hladině velmi vysokého napětí, ale v roce 2022 na této hladině nedošlo k poruchám ani k plánovanému vypínání, tak je grafické znázornění za tento rok nulové.